


"R2"

POZOSTAWIĆ 30% WOLNEGO MIEJSCA JAKO REZERWĘ

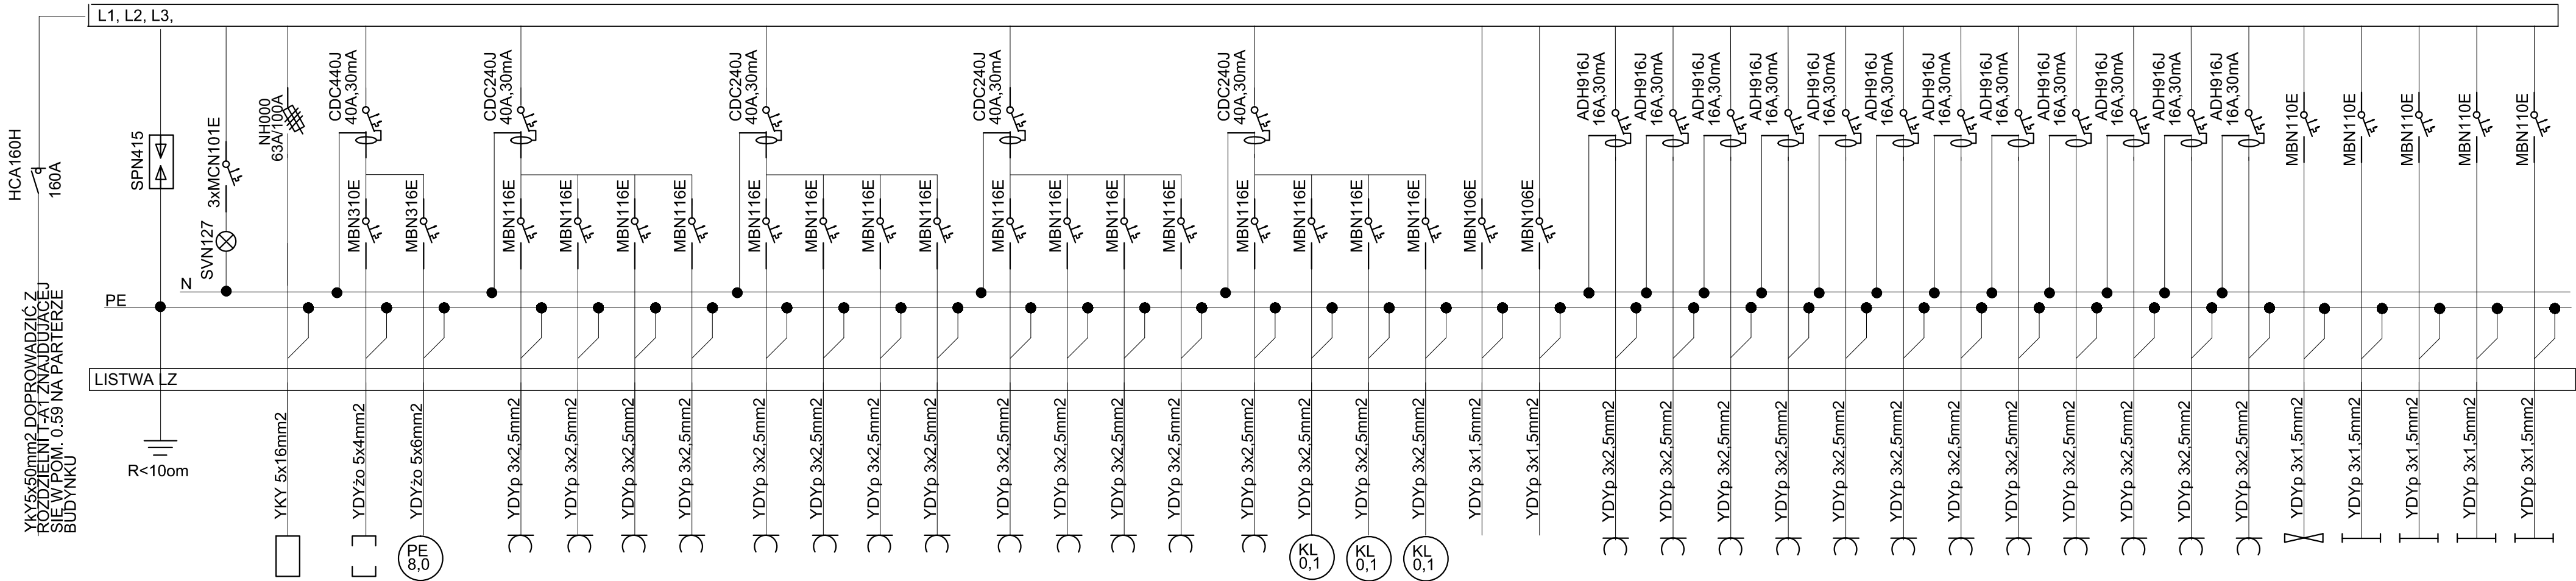

OBW. S1
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
O MOCY DO 36,0kW

OBW. S2
AGREGAT CHŁODNICZY O
MOCY DO 3,0kW - rezerwa

OBW. S3
PIEKARNIK ELEKTRYCZNY
O MOCY DO 8,0kW

OBW. G1
Gniazda 1F

OBW. G2
Gniazda 1F

OBW. G3
Gniazda 1F

OBW. G4
Gniazda 1F

OBW. G5
Gniazda 1F

OBW. G6
Gniazda 1F

OBW. G7
Gniazda 1F

OBW. G8
Gniazda 1F

OBW. G9
Gniazda 1F

OBW. G10
Gniazda 1F

OBW. G11
Gniazda 1F

OBW. G12
Gniazda 1F

OBW. G13
Gniazda 1F

OBW. G14
JED. WEW. KLIMATYZACJI

OBW. G15
JED. WEW. KLIMATYZACJI

OBW. G16
JED. WEW. KLIMATYZACJI

OBW. W1
WENT. KANAŁOWY

OBW. W2
WENT. KANAŁOWY

OBW. D1
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D2
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D3
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D4
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D5
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D6
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D7
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D8
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D9
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D10
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D11
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. D12
Gniazda 1F Dedykowane

OBW. OS1
AW

OBW. OS2
0,293kW

OBW. OS3
0,772kW

OBW. OS4
0,667kW

OBW. OS5
0,591kW

UWAGA:

1. Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, budowlano-montażowych opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

2. Każdy składnik projektowy należy rozpatrywać i rozpoznawać w dokumentacji w kontekście wszystkich rysunków, które do tego składnika się odnoszą z uwzględnieniem wszystkich opisów technicznych i zasad sztuki budowlanej

3. Ze względu na charakter obiektu, wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić na budowie, precyzyjnie wytyczyć geodezyjnie na etapie wykonawczym.

4. Uwagi i opisy zamieszczone w części opisowej projektu są integralną częścią niniejszego opracowania.

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, reproduktowanie i rozpowszechnianie bez zgody Autora projektu zabronione.

nazwa inwestycji:	Remont generalny pomieszczeń biurowych usytuowanych na drugim piętrze w budynku administracyjno - hotelowym położonym na terenie Ośrodka Sportowego Gołecin
adres inwestycji:	Poznański Ośrodek Sportu i Rekreacji Oddział Gołecin ul. Warmińska 1, 60-622 Poznań
inwestor:	Miasto Poznań Poznańskie Ośrodki Sportu i Rekreacji - Samorządowy Zakład Budżetowy ul. Chwiałkowskiego 34, 61-553 Poznań

jednostka projektowa:		waart@op.pl pl. Lipowy 3/2 61-478 Poznań kom. 663 342 030	
projektował:		mgr inż. Jerzy Woźniak nr upr. 877/86/Lo mgr inż. Marek Ratajczak	
stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	rewizja:	00
branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE	nr rys.:	E-06
data:	07.2017	skala:	-
nazwa rysunku:			
SCHEMAT ROZDZIELNICY R2			