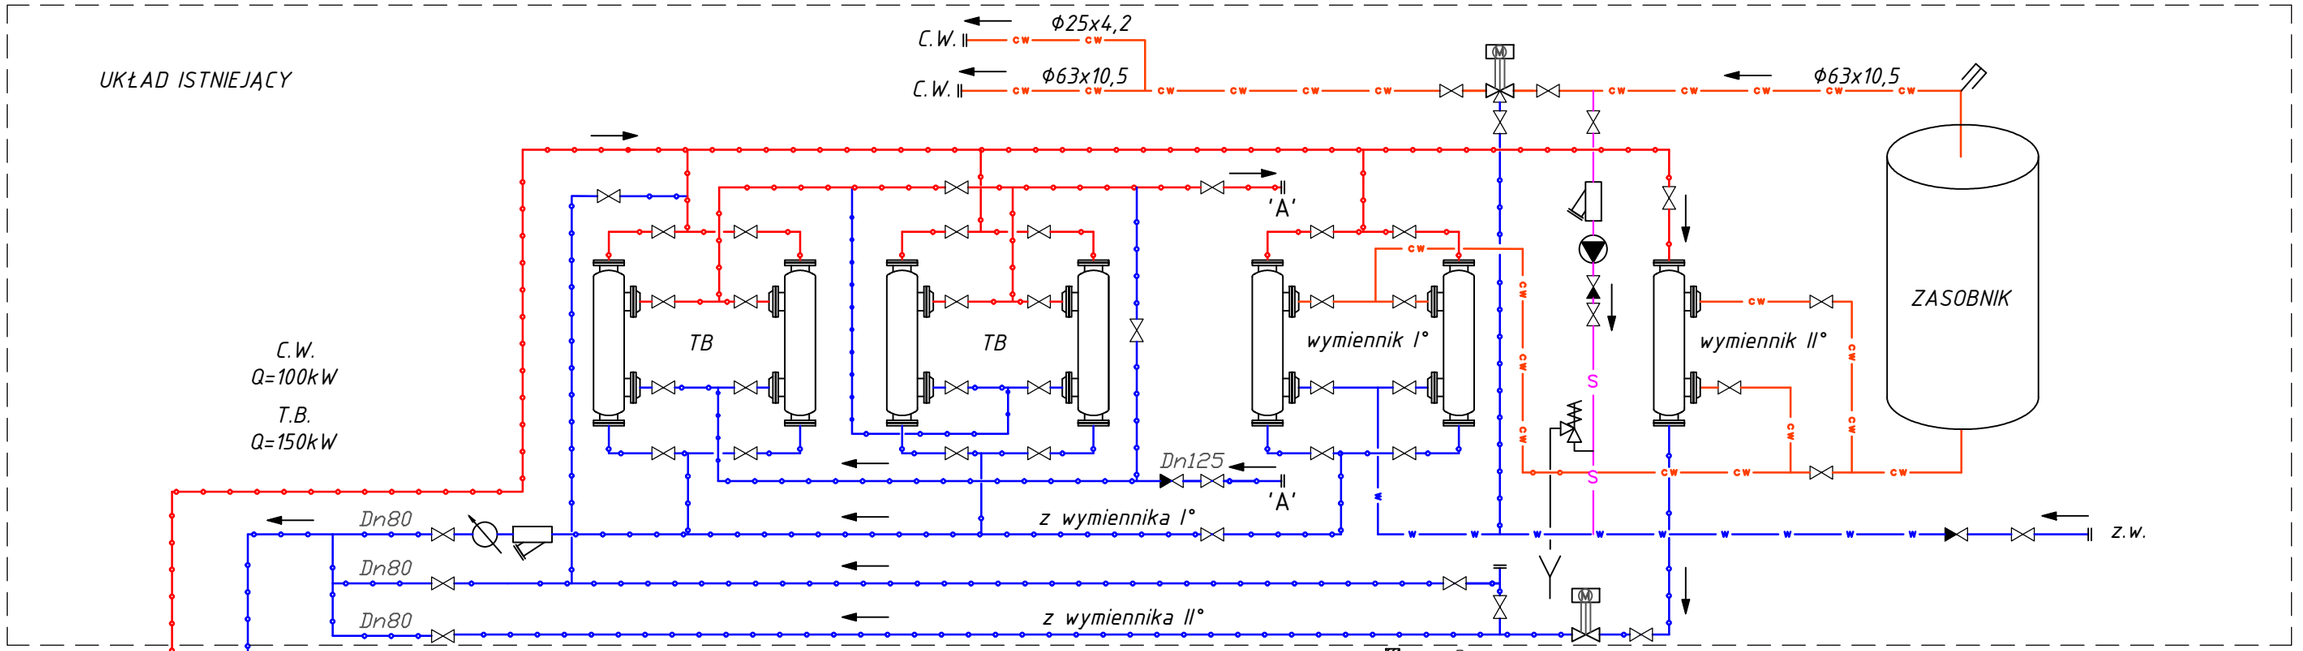

* - urządzenia istniejące do wykorzystania

UWAGA:
1. Projekt należy rozpatrywać łącznie z opisem technicznym, schematem technologicznym i rzutem.
2. W uzasadnionych przypadkach ze względu na sposób uzbrajania urządzeń automatyki dopuszcza się w obrębie wezła cieplnego zmniejszanie średnic nominalnych rur w obiegu c.o. zarówno po stronie pierwotnej jak i wtórnej węzła.
3. Króćce węzła cieplnego - wysoka strona m.s.c. oraz niska strona c.o. - wyprowadzić pionowo do góry.
4. Czujnik temperatury zewnętrznej należy umieścić na ścianie północnej budynku na wys. min. 2.5m.

Legenda (rurociągi w węźle cieplnym):

rurociągi wysokoparametrowej sieci cieplnej, stal czarna, okres grzewczy:	125/65°C
lato:	70/25°C
rurociągi c.o. (stal) - zasilanie	80°C
rurociągi c.o. (stal) - powrót	60°C
rurociągi wody ciepłej (PPs) - zasilanie	55°C
rurociągi zimnej wody (PP) - powrót	5°C
rurociągi cyrkulacji c.w.u.,(PPs)	45°C

'A' - ciąg dalszy instalacji technologii basenowej

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE
Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia: 4 lutego1994 o prawie autoskim i prawach pokrewnych (Dz.U.Nr 24 poz. 83)

NEMO GRUPA INŻYNIERII SANITARNEJ
GRUPA INŻYNIERII SANITARNEJ
N E M O
62-420 Strzałkowo, ul. Pułaskiego 5a
kom.: +48 509 400 903
W: www.grupa-nemo.pl
E: biuro@grupa-nemo.pl

INWESTOR:	POZNAŃSKIE OŚRODKI SPORTU I REKREACJI UL.CHWIAŁKOWSKIEGO 34, 61-553 POZNAŃ			
ADRES INWESTYCJI:	BASEN KRYTY "RATAJE" POZNAŃ, OS. PIASTOWSKIE 53			SKALA:
TREŚĆ RYSUNKU:	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY PROJEKTOWANEGO WĘZŁA CIEPLNEGO - ETAP I			NR RYSUNKU: 2
	IMIĘ I NAZWISKO:	NR UPRAWNIEŃ:	DATA:	PODPIS:
OPRACOWAŁA:	inż. Marta Biegańska		01.2015	
OPRACOWAŁA:	inż. Justyna Kulisch		01.2015	
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. B. Michalski	WKP/0148/ PWOS/12	01.2015	